

Réf : 1309 /20/C/LANACOME/DG/-



Yaoundé, le **30 MARS 2020**

LE DIRECTEUR GENERAL

1) Aux Directeurs des:

- *Hôpitaux Généraux,*
- *Hôpitaux Centraux,*
- *Hôpitaux de District*
- *Cliniques privées*

**2) Aux Pharmaciens d'Officines et Pharmaciens
Chefs des Hôpitaux et Cliniques privées**

3) Grossistes agréés

Objet : Des Antipaludéens falsifiés en circulation.

Mesdames et Messieurs,


Selon l'alerte N°1/2020 donnée le 09 mars 2020 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Des faux médicaments avec un faux logo du Programme des Médicaments Essentiels de l'OMS sont actuellement en circulation au Cameroun, au Tchad et au Nigeria. Cette alerte fait référence à du sulfate de quinine falsifié 300 mg, présenté en six combinaisons différentes de numéros de lot et dates de péremption/fabrication (voir tableau1).

Or, selon l'OMS, les échantillons analysés desdits produits ne contiennent aucune « quinine sulfate ». Le lot N°4460 en circulation au Cameroun, dont la date de fabrication est 09/2017 et la date de péremption est 10/2020, ne contient également aucune quinine sulfate. Par contre, ces analyses ont montré, des traces de chloroquine dans les lots trouvés au Nigeria et au Tchad.

Au moment où la chloroquine est recherchée dans le cadre du traitement du Covid-19, le Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise (LANACOME) recommande aux populations et aux professionnels de la santé sus-visés de ne pas s'approvisionner en chloroquine dans les circuits non autorisés où les produits du tableau ci-dessous circulent.

Tableau 1 : Produits identifiés objets de l'alerte N°1/2020 : sulfate de quinine 300mg

IDENTIFIÉ AU:	NUMÉRO DE LOT	DATE DE FABRICATION	DATE D'EXPIRATION	RÉSULTATS D'ANALYSE
TCHAD	44680	10/2018	10/2023	Aucune quinine identifiée; Traces de chloroquine
TCHAD	44680	04/2017	04/2021	Aucune quinine identifiée; Traces de chloroquine
TCHAD	44680	03/2015	03/2018	Aucun échantillon disponible; aucune analyse effectuée
CAMEROUN	44680	09/2017	10/2020	Aucune quinine identifiée
NIGERIA	44680	04/2017	04/2021	Aucune quinine identifiée
NIGERIA	44680	09/2017	10/2020	Aucune quinine identifiée

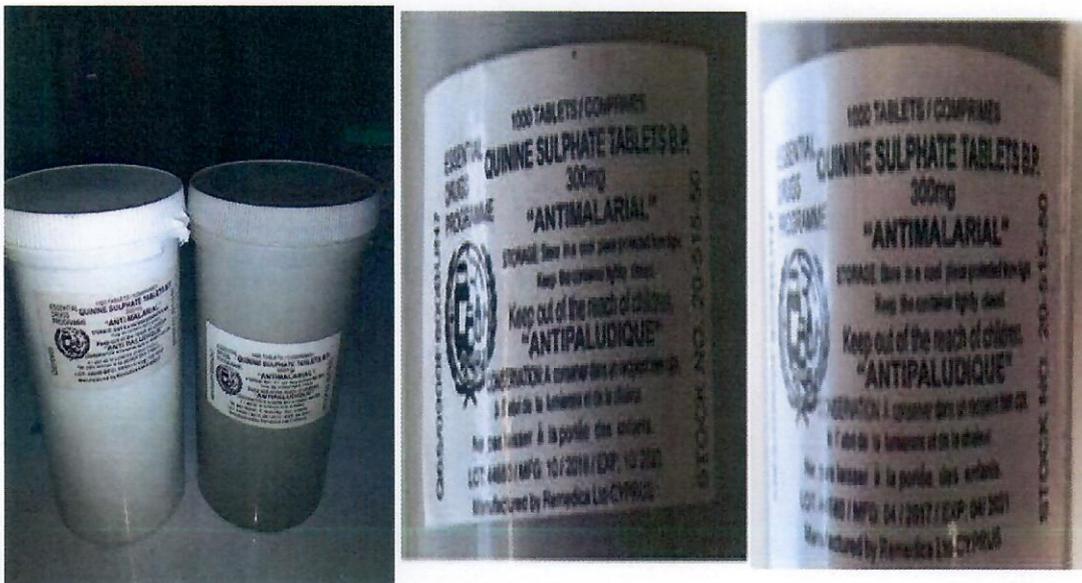

L'OMS indique que tous les produits falsifiés ci-dessus allèguent être fabriqués par Remedica Ltd - Cyprus et contenir 300 mg de sulfate de quinine. Mais, Remedica Ltd a confirmé n'avoir jamais fabriqué lesdits produits. C'est pourquoi le LANACOME appelle à la vigilance de tous.

Mme Abondo
née Ngono Mballa Rose